Valvola di riempimento a galleggiante ITS COMPACT LATERALE

Campo di applicazione

- Cassette WC da incasso ed esterne

Caratteristiche

- Installazione universale
- Forma molto compatta e dimensioni contenute
- Valvola in contropressione
- Funzionamento silenzioso
- Chiusura istantanea del flusso al livello desiderato utilizzando la pressione dell'acqua in entrata
- Regolazione del livello in cassetta semplice, precisa e invariabile con la pressione
- Materiali resistenti alla corrosione (POM)
- Installazione semplice e rapida
- Dispositivo antisifone per non contaminare la rete idrica

Dati tecnici

Caratteristica	Parametro	Dimensioni
Pressione minima	0,2 bar	H = 225 mm
Pressione massima	14,0 bar	P = 52 mm
Attacco	3/8"	L = 100 mm
Regolazione livello acqua	80÷160 mm	

Articolo: 2.01

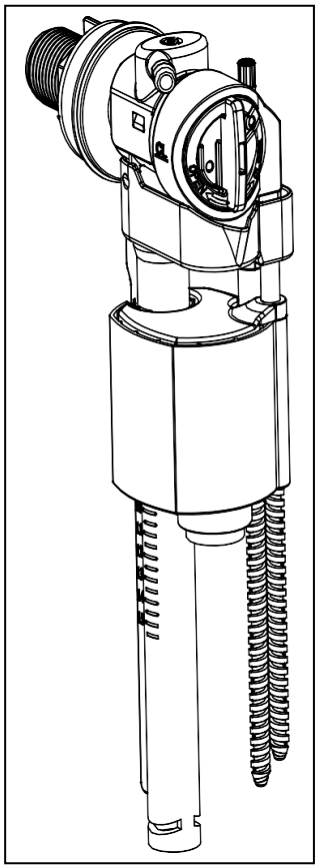

39, Via dei Castelli Romani - 00071 Pomezia (Roma - Italy)
Tel. (39-06) 9105285 r.a. • Fax (39-06) 9100617
www.itstodini.it • e-mail: info@itstodini.it

Art. 2.01

GALLEGGIANTE ITS COMPACT
ATTACCO LATERALE

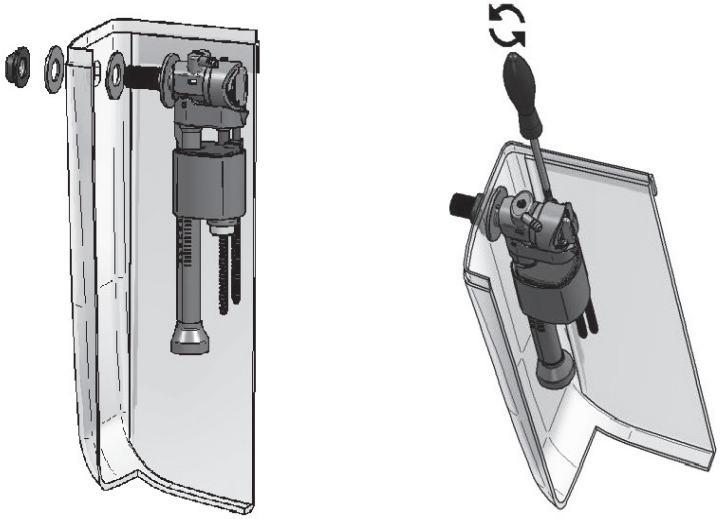

Regolazione del Livello di acqua.

IMPORTANTE: Verifica del Sistema di chiusura.

POSIZIONE ERRATA **POSIZIONE CORRETTA**

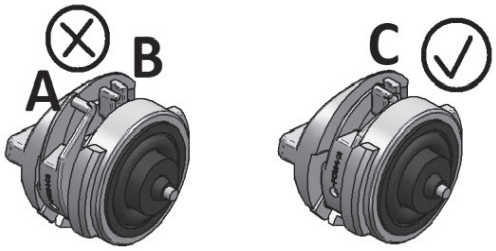

Assicurarsi che la parte "A" sia correttamente inserita nella sede alla parte "B".
Il corretto posizionamento è mostrato in figura "C"

MANUTENZIONE

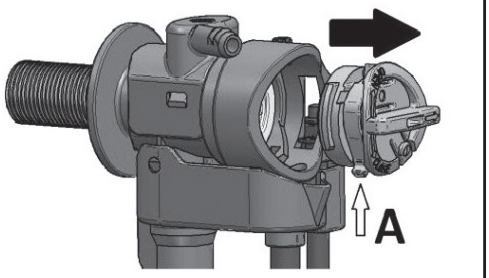

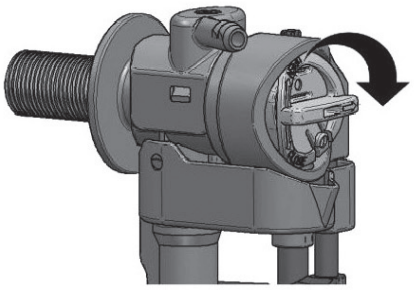

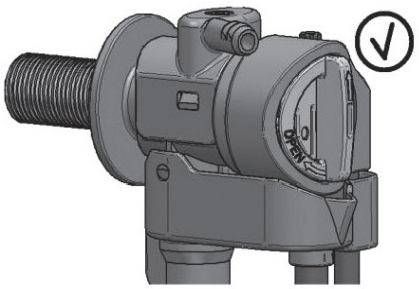

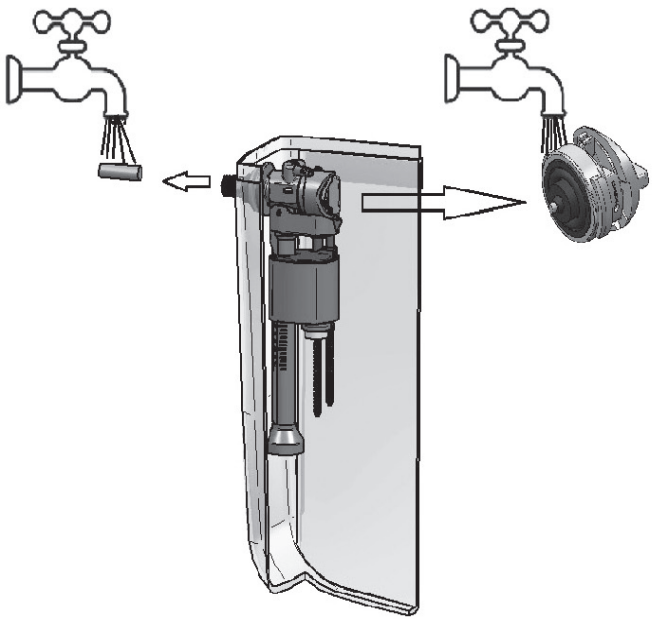

- Estrarre il filtro dal nipplo di ottone per la pulizia.

Smontare la valvola gialla di chiusura:

- Ruotare la valvola in senso orario di 90° e mettere la freccia posta sul sistema di chiusura, verso destra.
- Estrarre la valvola dalla sede del galleggiante. Pulire la guarnizione.

Montare la valvola gialla di chiusura:

- Ripetere a ritroso le operazioni precedenti, facendo attenzione a che il dentino "A" si inserisca senza forzare.
- Ruotare la valvola di 90° in senso antiorario fino al blocco.